


LEGENDA

- Area di frana attiva
- Area di conoidi attiva non protetta
- Area non perimetrata a pericolosità molto elevata per esondazioni o dissesti
- Area non perimetrata a pericolosità media per valanghe
- Faglia certa/presunta
- Trincee

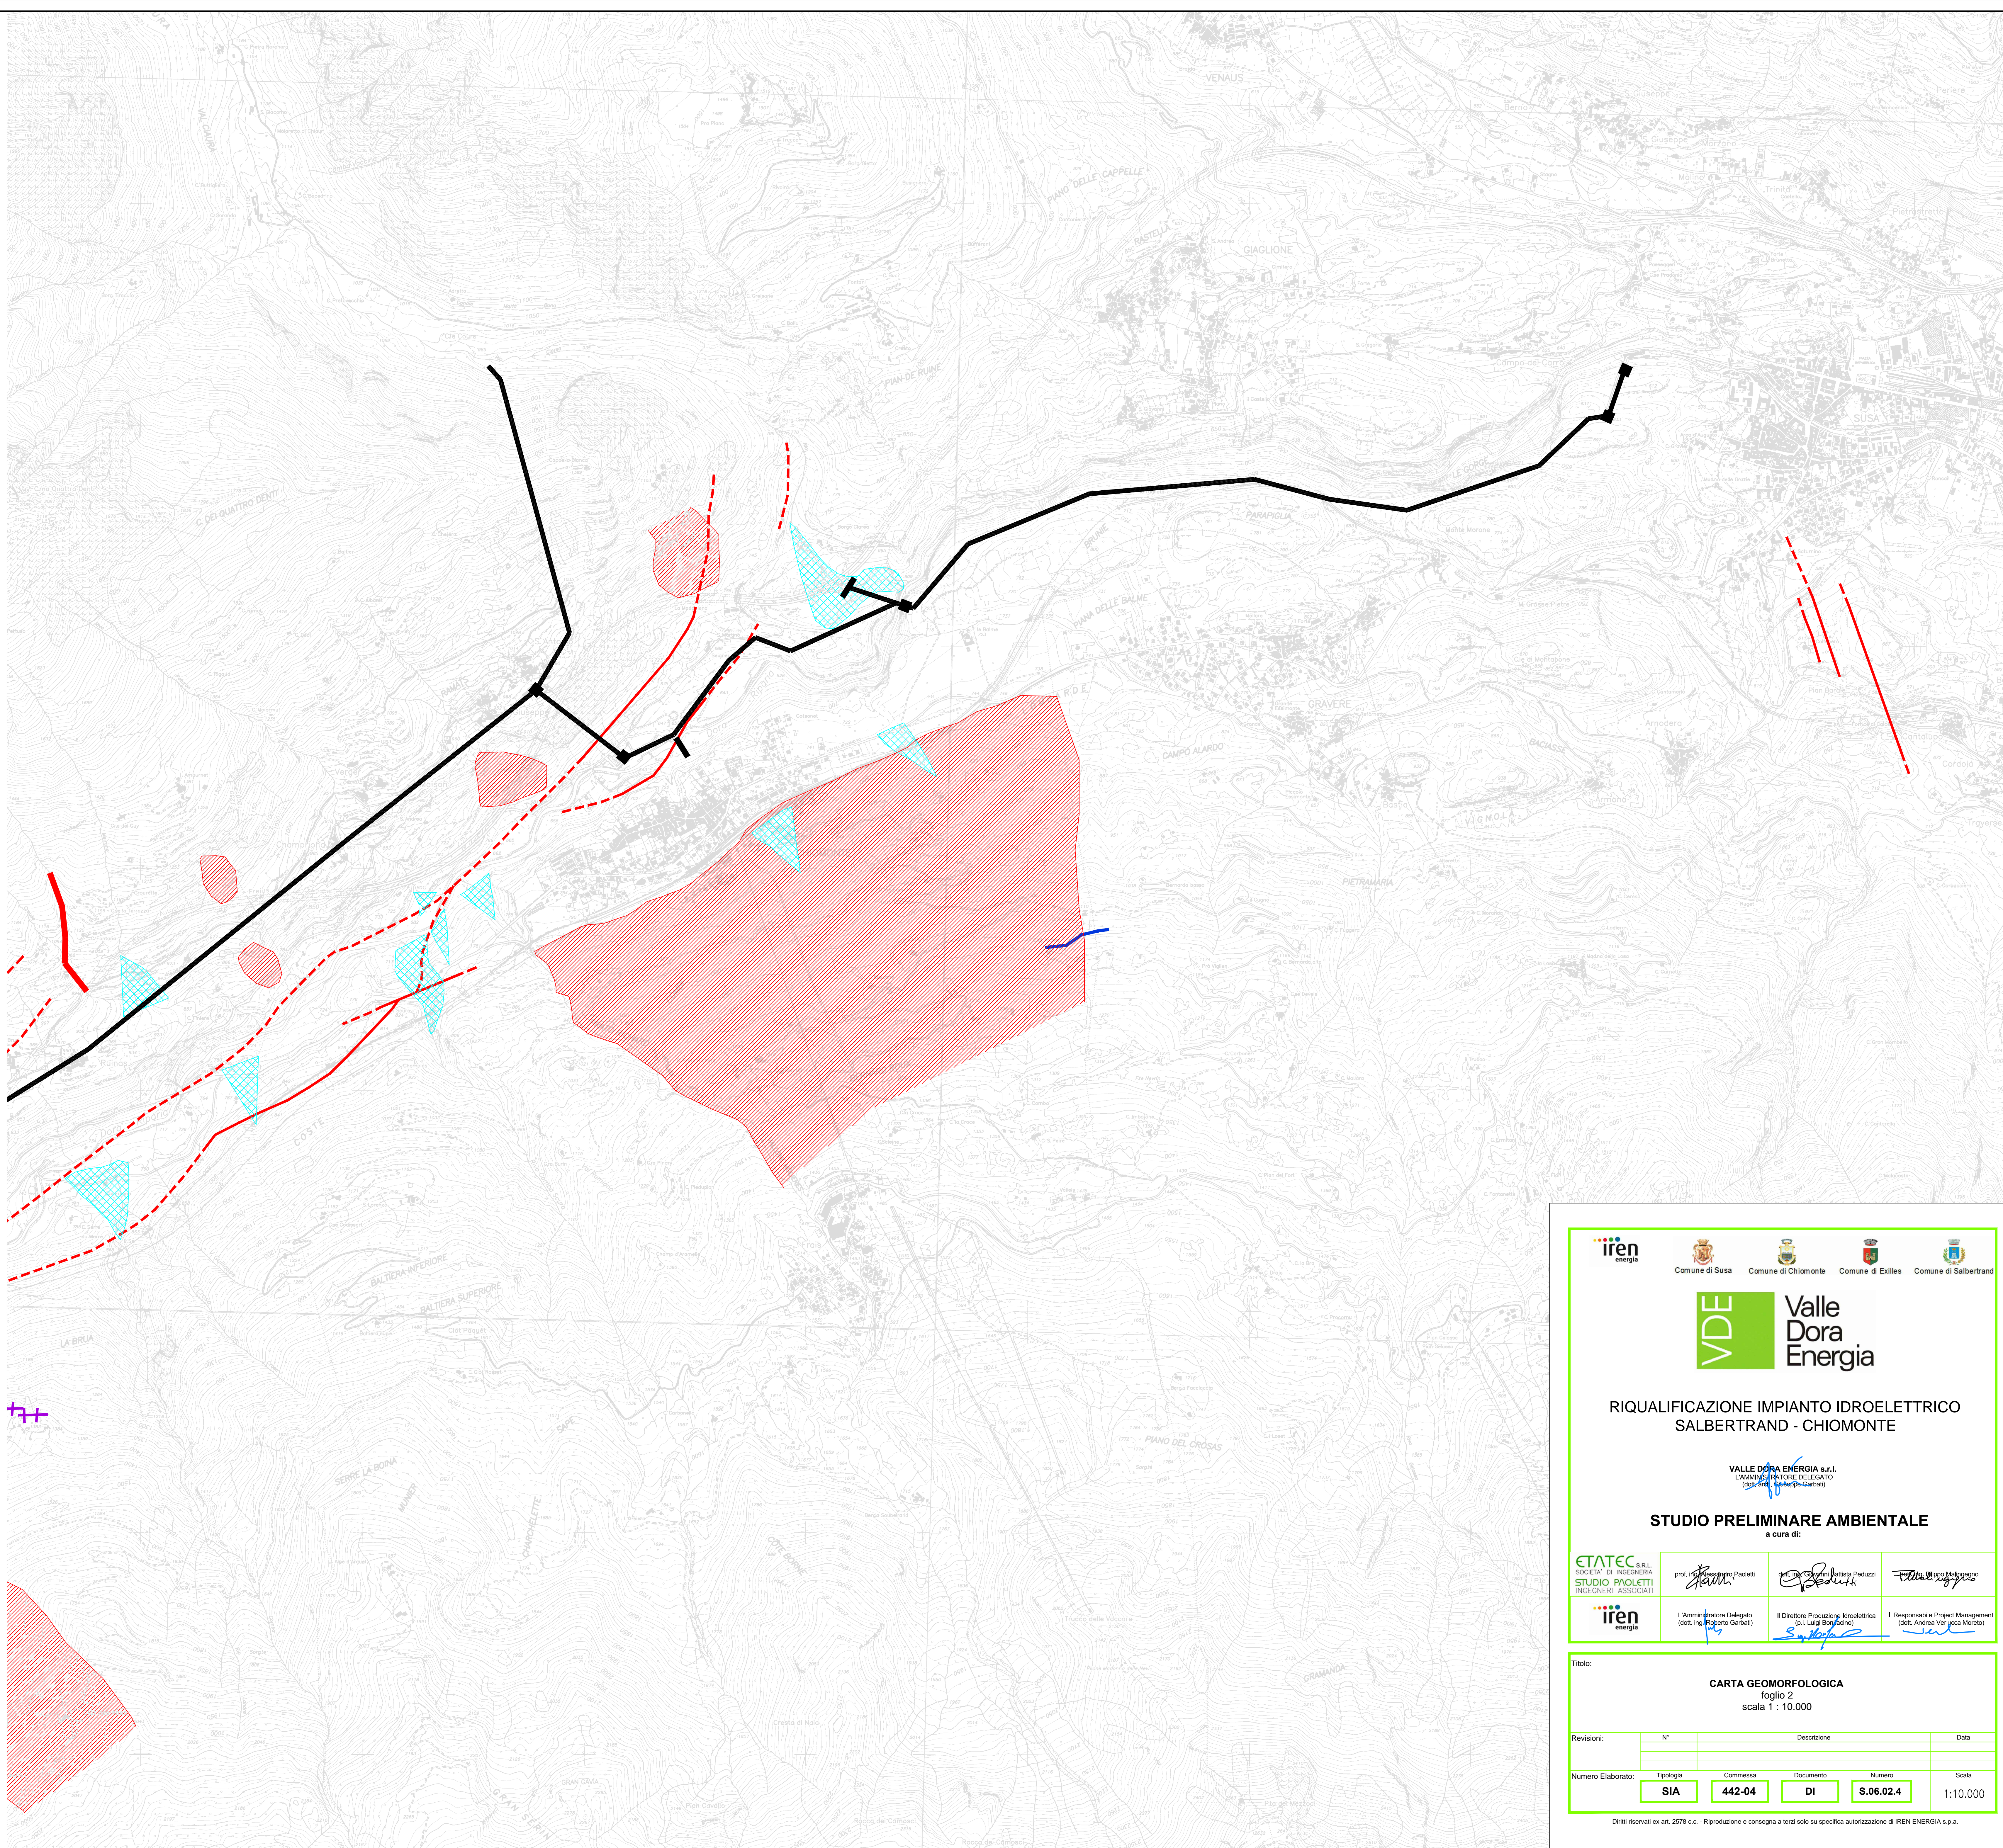

VDE

Valle Dora Energia

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO
SALBERTRAND - CHIOMONTE

VALLE DORA ENERGIA s.r.l.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(dott. ing. Paolo De Garbati)

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

a cura di:

ETATEC

SOCIETA' DI INGEGNERIA

STUDIO PIAOLETTI

INGEGNERI ASSOCIATI

prof. ing. Giovanni Paoletti

ing. Roberto Paoletti

ing. Diego Mollinazzo

L'Amministratore Delegato

(dott. ing. Paolo De Garbati)

Il Direttore Produzione Idroelettrica

(dott. Andrea Vergea Marelli)

Il Responsabile Project Management

(dott. Andrea Vergea Marelli)

Titolo:

CARTA GEOMORFOLOGICA

foglio 2

scala 1 : 10.000

Revisioni:

Numero Elaborato:

Diritti riservati ex art. 2576 c.c. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione di IREN ENERGIA s.p.a.